


POHL'AD ZHORA M 1:50

TOP ELEVATION
OBERANSICHT

↑
REZ 1 - 1
SECTION
SCHNITT

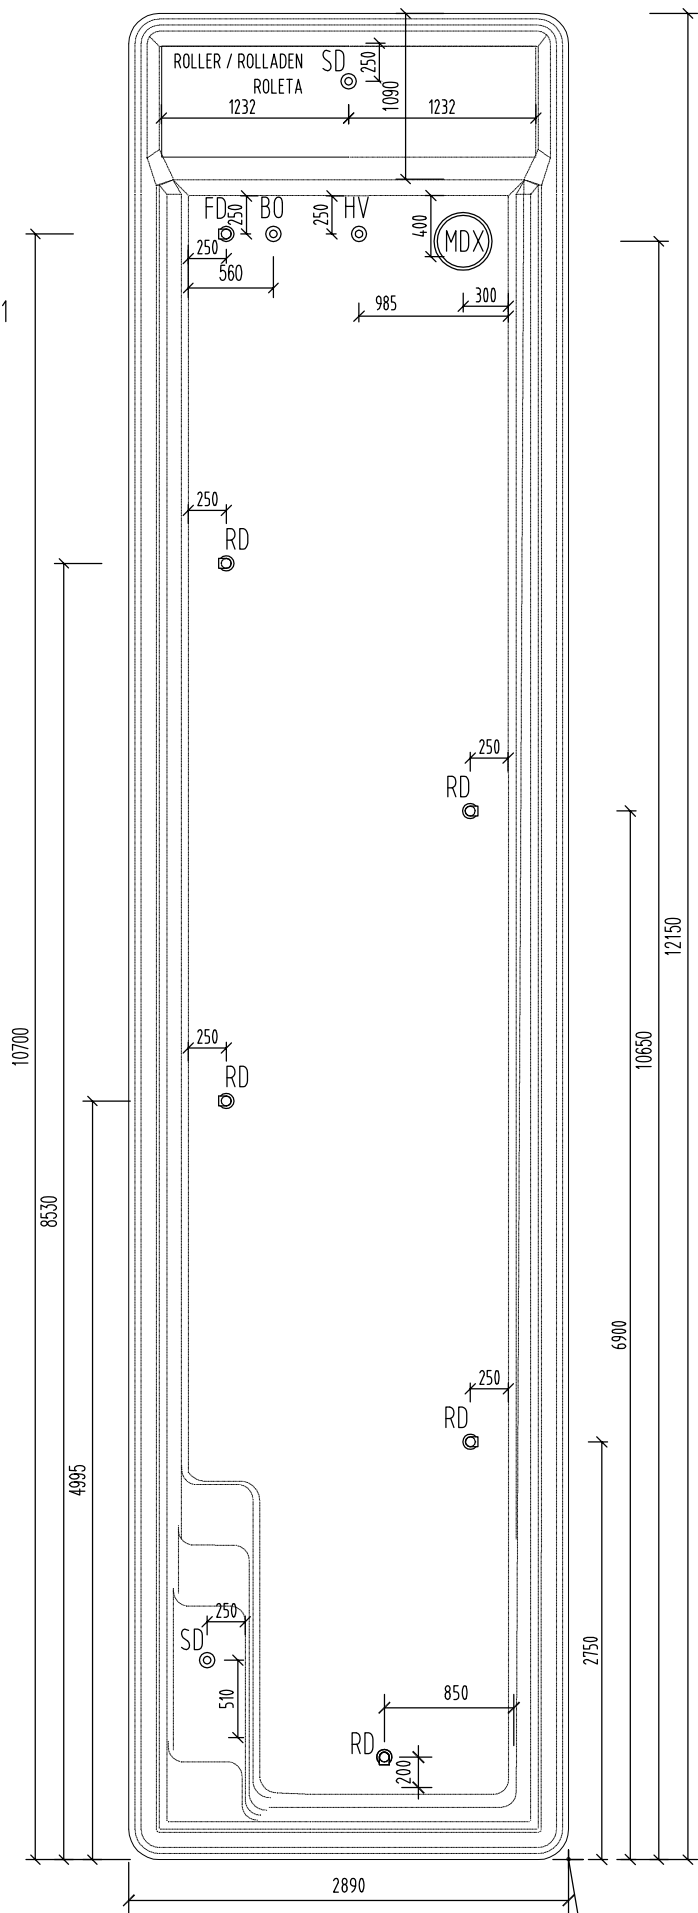


↑
REZ 2 - 2
SECTION
SCHNITT

↑
REZ 1 - 1
SECTION
SCHNITT

REZ 2 - 2 M 1:50

LONGITUDINAL SECTION
QUERSCHNITT

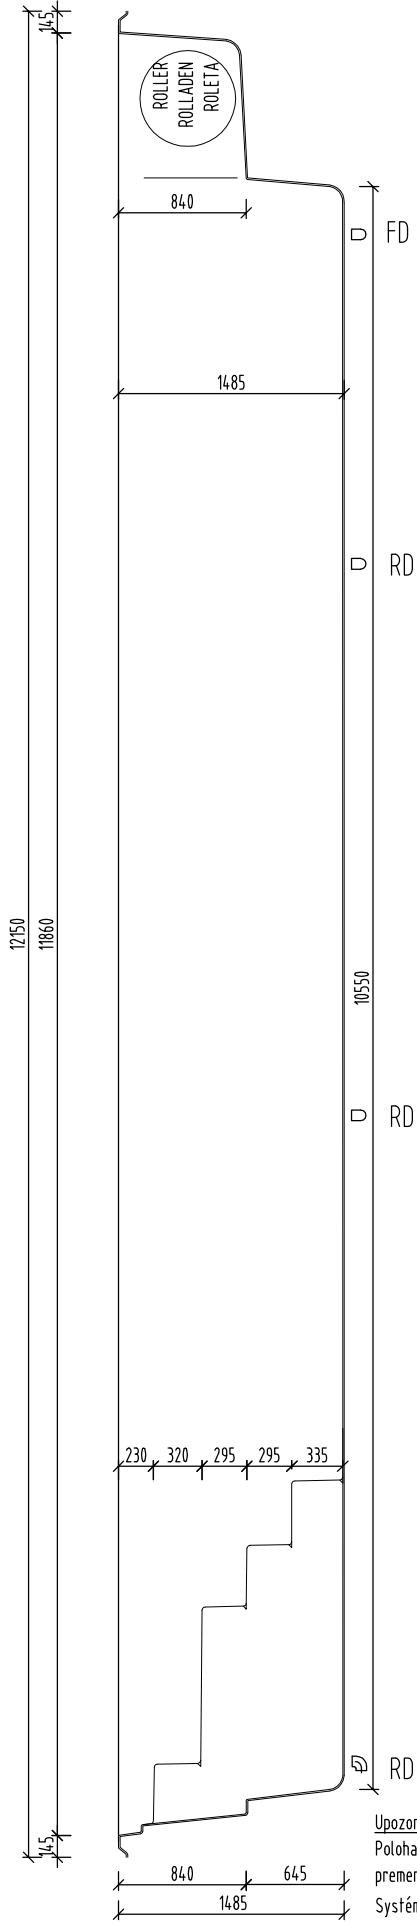


↑
REZ 2 - 2
SECTION
SCHNITT

BOD MERANIA=VONKAJŠIA HRANA BAZÉNA
MEASUREMENT BASE POINT=OUTSIDE POOL EDGE
AUSGANGSPUNKTE FÜR DIE
BEMASSUNG=AUSKANTE BECKEN

REZ 1 - 1 M 1:50

CROSS SECTION
QUERSCHNITT

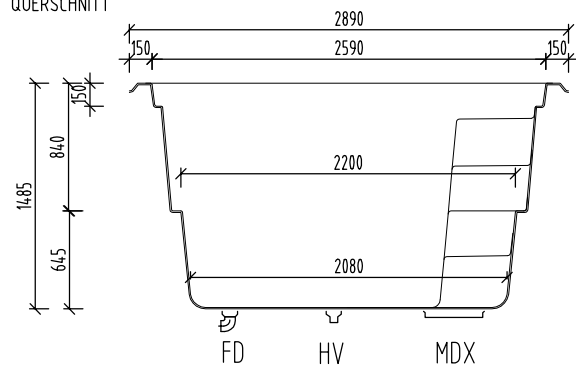

POZNÁMKA / NOTE / ANMERKUNG :

OTVORY NA OSADENIE TECHNOLOGICKÝCH OTVOROV
NÁKRES JE V PRESNOSTI ±30 MM.

POSITION FOR TECHNOLOGICAL HOLES ON DRAWINGS IS
IN TOLERANCE ±30 MM.

POSITION FÜR TECHNOLOGISCHE BOHRUNGEN IN DER ZEICHUNG
IST IN TOLERANZ ±30 MM.

- MDX - DNOVÁ VÝPUŠŤ / BOTTOM OUTLET / BODEN AUSLAUF 1x
- HV - HYDROSTATICKÝ VENTIL / HYDROSTATIC VALVE / HYDROSTATISCHE VENTIL 1x
- FD - FIXNÁ DÝŽA / FIXED NOZZLE / FESTEN DUSE 1x
- RD - ROTAČNÁ DÝŽA / ROTATED NOZZLE / ROTATION DUSE 5x
- SD - SCHODOVÁ DÝŽA / STAIR NOZZLE / TREPPE DUSE 2x
- BO - DNOVÁ VÝPUŠŤ / BOTTOM OUTLET / BODEN DUSE 1x

Upozornenie:

Poloha otvorov sa môže líšiť. Pri objednávke bazény s Vantage odporúčame v nechať bazén premerať v našom sklade. Prosím, dajte nám vedieť, keď zadáte svoju objednávku. Systém Vantage v súčasnosti nespĺňa požiadavky normy DIN EN 16582-1

Notice:

The position of the holes may change. When ordering a pool with Vantage, we recommend having the pools measured in our warehouse. Please let us know when you place your order. The Vantage system does not currently meet the requirements of DIN EN 16582-1

Hinweis:

Die Masse sind unter Vorbehalt und Änderungen sind möglich. Bei Bestellung eines Pools mit Vantage empfehlen wir, da Becken bei uns am Lager, bei Bedarf nachmessen zu lassen. Bitte weisen Sie uns bei der Bestellung darauf hin. Das Vantage-System entspricht zur Zeit nicht den Anforderungen der DIN EN-Norm 16582-1

NÁZOV VÝKRESU / TECHNOLOGISCHE HOLES / ZEICHNUNG NAME: XL-FASTLANE 12.2
TECHNOLOGICKÉ PRESTUPY
TECHNOLOGICAL HOLES
VANTAGE VERSION
TECHNOLOGISCHE HOLES
VANTAGE VERSION


COMPASS
enjoy the moment

www.compasspools.eu



KRESLIL: DRAWN BY / ZEICHNER: ING. PETER KALETA	DÁTUM: DATUM / DATUM: 02/2022
MIERKA: SCALE/MASSTABE: 1:50	FORMÁT DRAWING FORMAT / ZEICHNUNG FORMAT: A3
VERZIA: VERSION: VERSION: 2	ČÍSLO DRAWING NUMBER: ZEICHNUNG NUMBER: 4

POHĽAD ZHORA M 1:50

TOP ELEVATION
OBERANSICHT




REZ 1 - 1
SECTION
SCHNITT

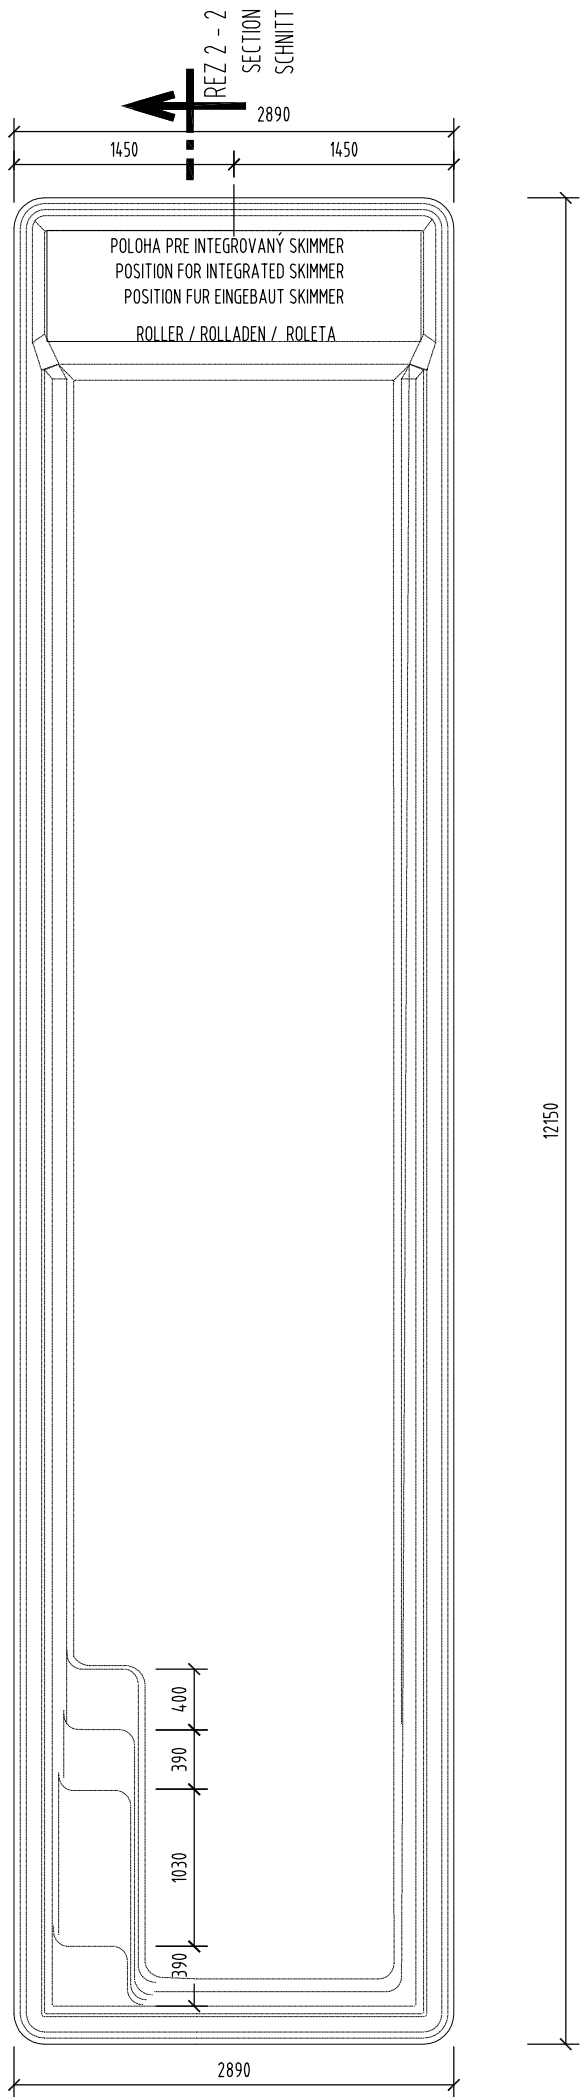

REZ 1 - 1
SECTION
SCHNITT


REZ 2 - 2 M 1:50

LONGITUDINAL SECTION
QUERSCHNITT

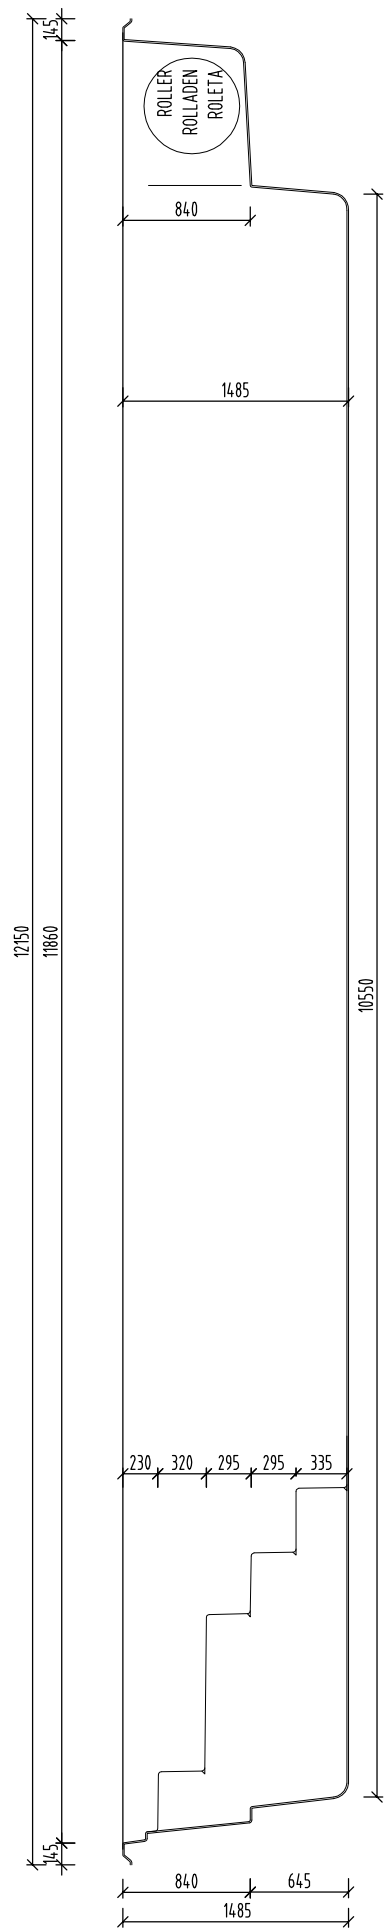


REZ 1 - 1 M 1:50

CROSS SECTION
QUERSCHNITT

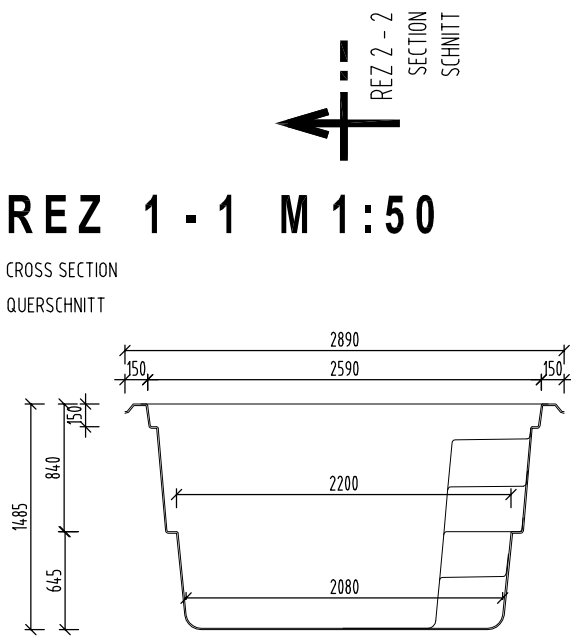

DETAIL ÚPRAVY INTEGROVANÝ SKIMMER

DETAIL FOR INTEGRATED SKIMMER
DETAIL FÜR EINGEBAUT SKIMMER

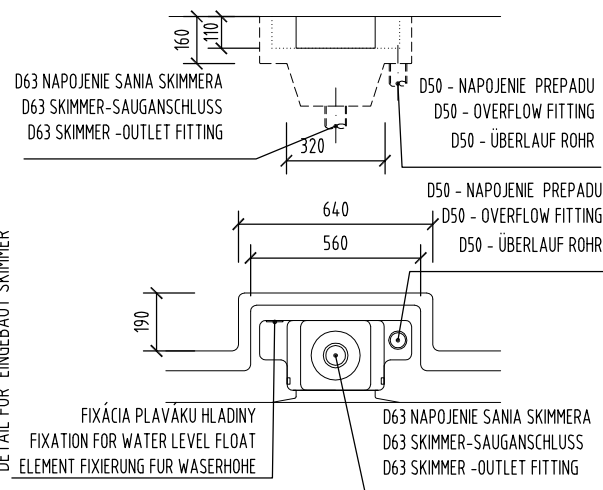


POZNÁMKA / NOTE / ANMERKUNG :

HRÚBKA STENY BAZÉNA JE CCA. 10 MM
TOLERANCIA PRESNOSTI 7 - 10 MM

THICKNESS OF THE SIDEWALL OF SWIMMING POOL IS APPROX. 10 MM.
MEASURED WITH TOLERANCE RATE 7 - 10 MM

DIE SCHWIMMBADWAND DÜCKE IS CA. 10 MM.
DUCKENTOLERANZ IST 7 - 10 MM.



POOL HIGH FOR CONTAINER FOR SEA
TRANSPORT IS 2750 MM.

NÁZOV VÝKRESU:
DRAWING NAME:
ZEICHNUNG NAME:

XL-FASTLANE 12.2 GEOMETRIA BAZÉNA GEOMETRY OF SWIMMING POOL SCHWIMMBAD GEOMETRIE

COMPASS
enjoy the moment

www.compasspools.eu

KRESLIL: DRAWN BY / ZEICHNER: ING. PETER KALETA	DÁTUM: DATUM / DATUM: 02/2022
MIERKA: SCALE/MASSTABE: 1:50	FORMÁT DRAWING FORMAT / ZEICHNUNG FORMAT: A3
VERZIA: VERSION: VERSION: 2	ČÍSLO DRAWING NUMBER: ZEICHNUNG NUMBER: 1

Chyby, tlačové chyby a technické zmeny vyhradené!


Subject to errors, misprints and technical changes!

Irrtum, Druckfehler und Änderungen vorbehalten!


PÔDORYS M 1:50

TOP ELEVATION OBERANSICHT

REZ 1 - 1
SECTION
SCHNITT

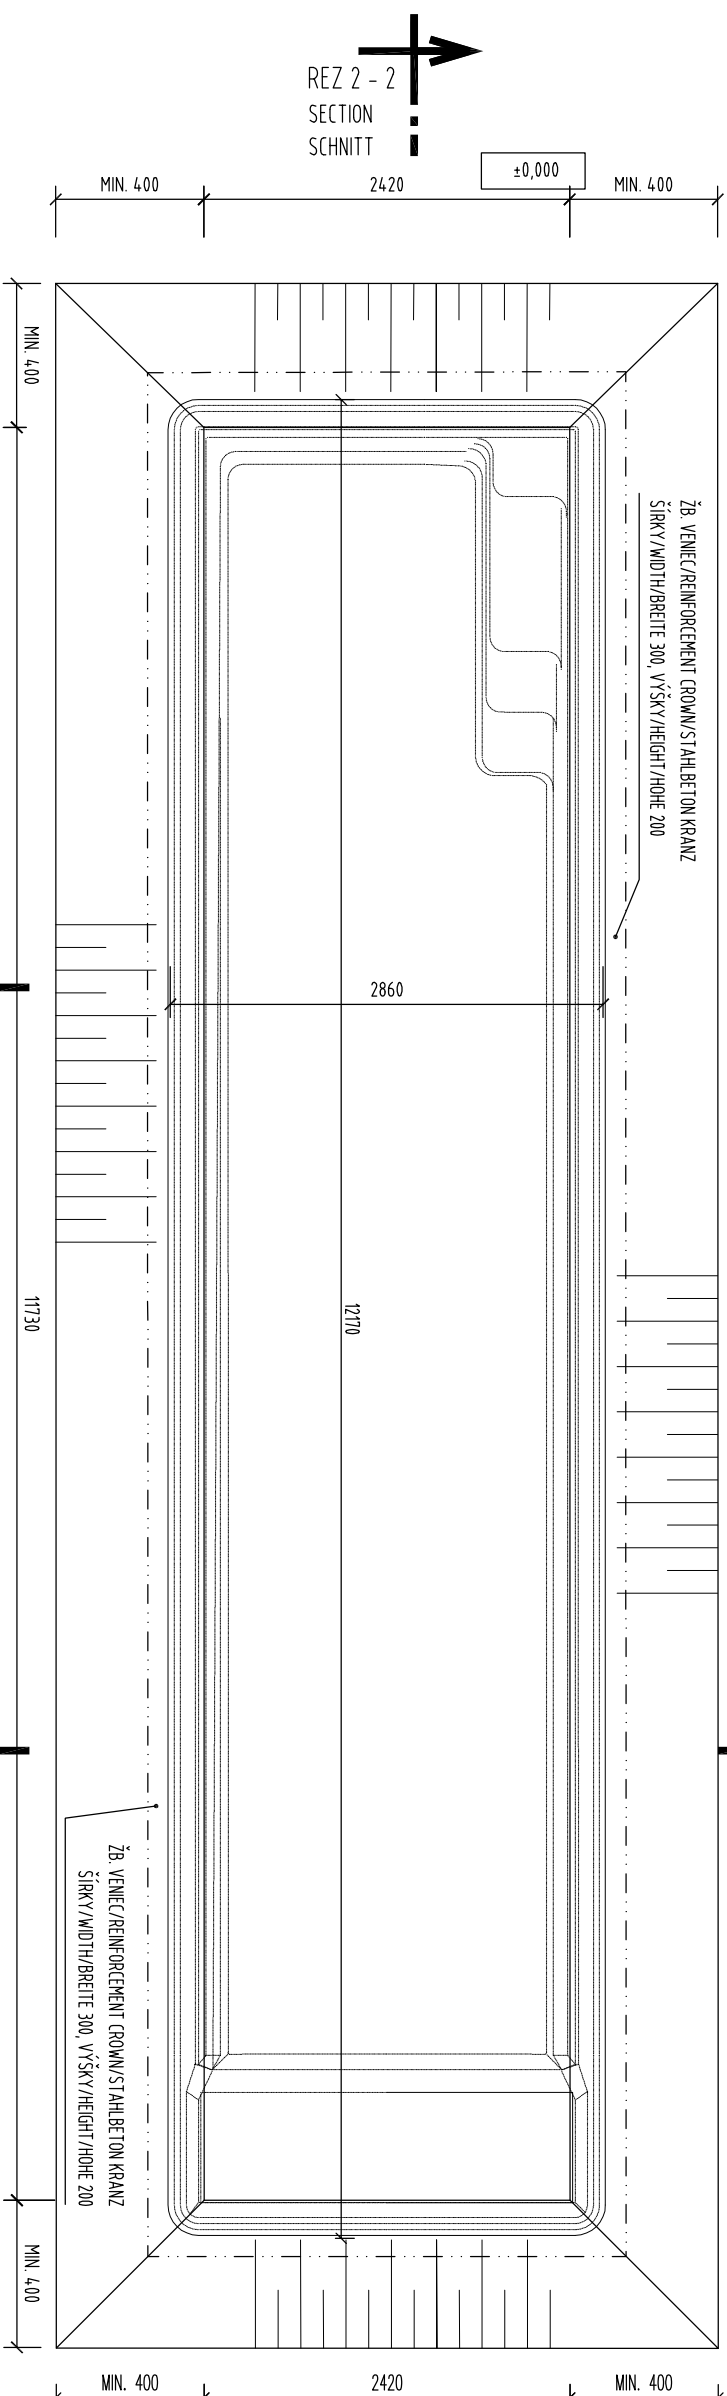


REZ 2 - 2
SECTION
SCHNITT

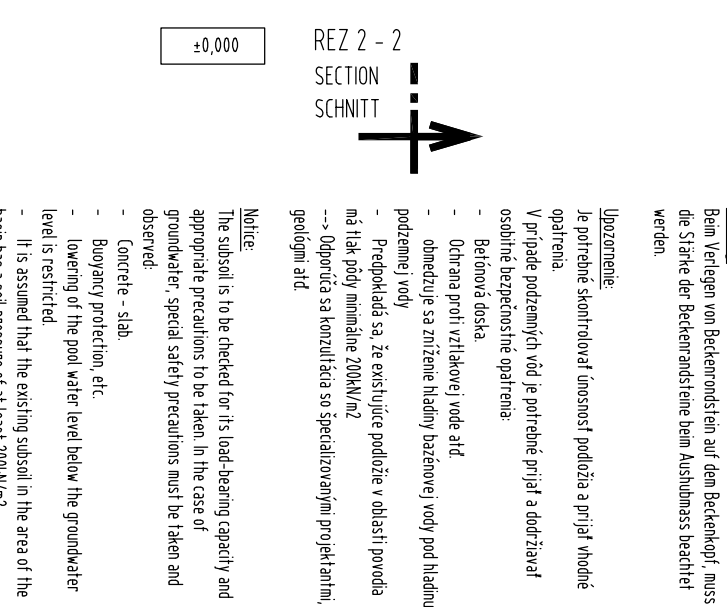


REZ 2 - 2 M 1:50

LONGITUDINAL SECTION
QUERSCHNITT

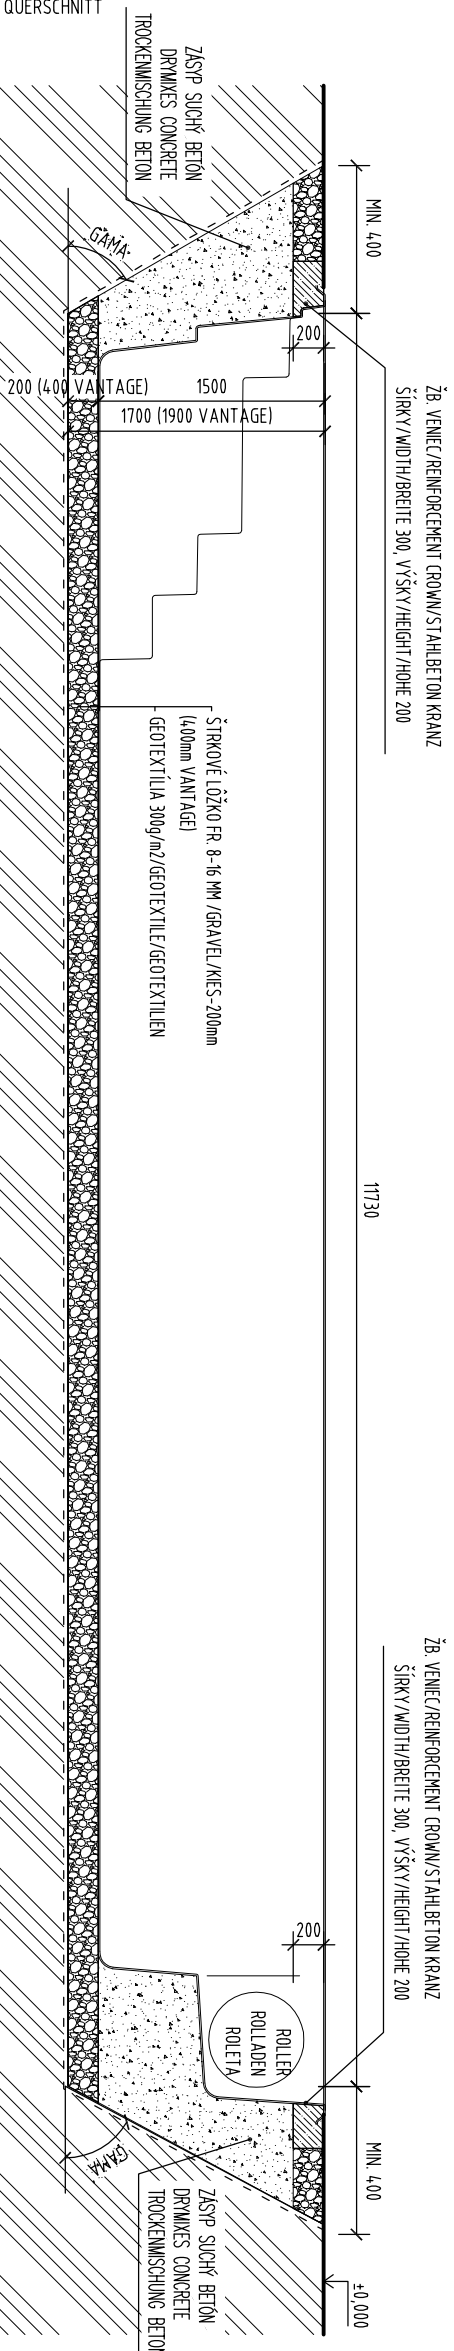

REZ 1 - 1 M 1:50

CROSS SECTION
QUERSCHNITT

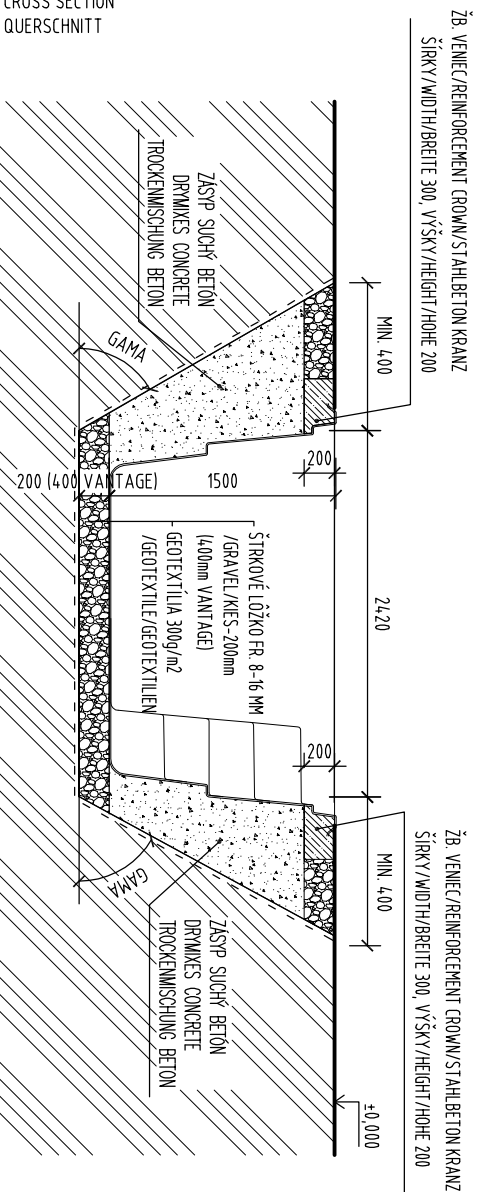

Pozor!
V prípade že plánujete ľan bazenu oparť bazénových obkladových kameňov je potrebné pri uz vykopových prácach zohľadniť hĺbku týchto bazénových obkladových kameňov.

Caution!
When laying pool edge stones on the pool edge, the thickness of the pool edge stones must be taken into account when excavating.

Achtung!
Beim Verlegen von Beckenrandstein auf dem Beckenkopf, muss die Stärke der Beckenrandsteine beim Aushubmass beachtet werden.

Upozornenie:
Je potrebné skontrolovať únosnosť podlažia a prijať vhodné opatrenia.
V prípade podzemných vôd je potrebné prijať a dodržať osobitné bezpečnostné opatrenia:

- Ochrana proti vztlakovej vode atď
- obmedzuje sa zníženie hladiny bazénovej vody pod hladinu podzemnej vody
- Predpokladá sa, že existujúce podlažie v oblasti povodia má tlak pôdy minimálne 200kN/m²
- > Odporúča sa konzultácia so špecializovaným projektantom, geológom atď

- Concrete - slab
- Buoyancy protection, etc
- lowering of the pool water level below the groundwater level is restricted.
- It is assumed that the existing subsol in the area of the basin has a soil pressure of at least 200kN/m²
- > Consultation with specialist planners, geologists, is recommended etc

Notice:

The subsol is to be checked for its load-bearing capacity and appropriate precautions to be taken. In the case of groundwater, special safety precautions must be taken and observed.

- Beton - Bodenplatte
- Auftriebsicherung usw
- Kein senken des Beckenwasserspiegels unter den Grundwasserspiegel
- Es wird davon ausgegangen dass der vorhandene Baugrund im Bereich Des Beckens eine Bodenpressung von mind. 200 kN/m² aufweist!
- > Rücksprache mit Fachplaner, Geologe etc

Hinweis:

Der Untergrund ist auf die Tragfähigkeit zu prüfen und dementsprechende Vorkehrungen zu treffen. Bei Grundwasser sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu ergreifen und einzuhalten.

- Beton - Bodenplatte
- Auftriebsicherung usw
- Kein senken des Beckenwasserspiegels unter den Grundwasserspiegel
- Es wird davon ausgegangen dass der vorhandene Baugrund im Bereich Des Beckens eine Bodenpressung von mind. 200 kN/m² aufweist!
- > Rücksprache mit Fachplaner, Geologe etc

VÝKOPY SÚ ZAKRESLENÉ PRE ŠTANDARDNÚ KVALITU ZEMINY BEZ POMOCNÉHO PÁŽENIA. PODLA KVALITY ZEMINY JE POTREBNÉ VÝKOPOVÚ JAVU PÁŽIŤ A MENÍ ROZŤAŽNACÍ ÚHOL. MIN OBJEM VÝKOPU 62,09 M³

THE EXCAVATIONS ARE DESIGNED FOR STANDARD SOIL, WITHOUT OTHER SUPPORT STRUCTURE. USING OF SUPPORT STRUCTURE OF EXCAVATIONS DEPENDS ON THE QUALITY OF SOIL. MIN. VOLUME OF EXCAVATIONS IS 62,09 M³.

AUSHUB IST FÜR STANDARD ERDE PROJEKTIERT OHNE HILFSCHAHLUNG. DIE HILFSCHAHLUNG EINSATZ LIEGT ERGEBEQUILITÄT AN. MIN. AUSHUBVOLUMEN IST 62,09 M³.

COMPASS
enjoy the moment

www.compasspools.eu

KRESLI- TELEFON / ZEMNÉ- ČÍSLO	ING. PETER KALETĽA DÁTUM / DÁTUM	02/2022
MIERKA: ŠKÁLEKASSIABE	FORMÁT DÁTUM / DÁTUM	A3
VERZIA: VERSIÓN	DRÁMNG FORMAT / ZECHNUNG-NUMBER	2

NÁZOV VÝKRESU:
DRAWING NAME:
ZECHNUNG NAME:

XL-FASTLANE 12.2 VÝKOPY DRAWING OF EXCAVATIONS AUSHUBGRUNDRISS

Úhly, Hľadové úhly a technické zmeny vyhradené!

Subject to errors, misprints and technical changes!

Irftum, Druckfehler und Änderungen vorbehalten!